

# ASC LIEBERT<sup>MD</sup> GXT5<sup>MC</sup>



## 6 000 VA HV, ENTRÉE 208 V (L1, L2, G), SORTIE 208 V GXT5-6KL630RT5UXLN

### Guide d'installation rapide

**IMPORTANT :** avant d'installer votre ASC Liebert GXT5, de la raccorder à l'alimentation ou de l'utiliser, veuillez consulter le Guide de sécurité et conformité. Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation, l'utilisation, la maintenance et le dépannage, reportez-vous au Guide d'utilisation du GXT5 correspondant à votre modèle, disponible sur le site [www.Vertiv.com](http://www.Vertiv.com).

### INSTALLATION

#### 1. Inspection de l'ASC

Vérifiez que l'ASC n'est pas endommagée. Si des dommages sont visibles, ne procédez pas à l'installation et contactez notre service d'assistance téléphonique au 1-800-222-5877, option de menu 3, ou envoyez un courriel à l'adresse [microups.warranty@vertiv.com](mailto:microups.warranty@vertiv.com).

#### 2. Choix de l'emplacement


Installez l'ASC dans un environnement dont la température est contrôlée et qui ne présente aucun élément corrosif ou conducteur. Évitez les emplacements à proximité d'une source de chaleur ou d'eau et directement exposés au soleil. Laissez un espace d'environ 10 cm autour de l'ASC pour garantir une aération correcte. La prise d'entrée doit être proche et facilement accessible.

#### 3. Installation de l'ASC

L'ASC et les armoires de batteries externes en option peuvent être installées en tour ou dans un rack. Pour une installation en tour, assemblez et fixez les supports de tour. Pour une installation dans un rack, fixez les supports de montage sur l'ASC, installez le kit de rails dans le rack si nécessaire et installez l'ASC dans le rack.

**NOTA :** cette ASC n'est pas destinée à être utilisée dans une salle informatique, telle que définie dans la norme ANSI/NFPA 75 relative à la protection des équipements informatiques/de traitement de données électroniques.


Panneau arrière du GXT5-6KL630RT5UXLN

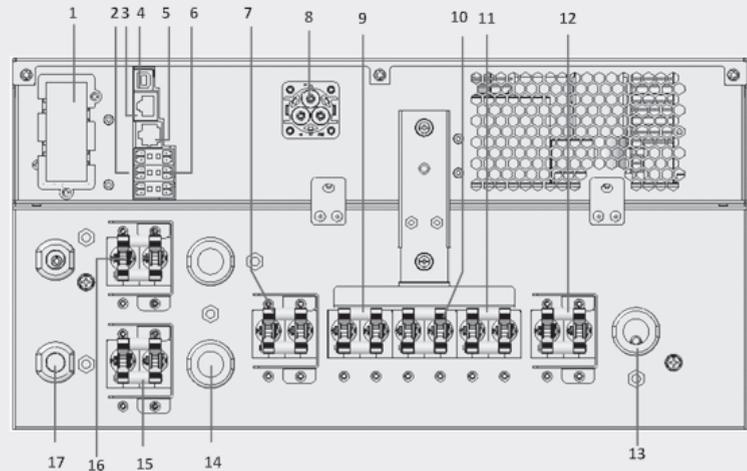

### ASC GXT5

N°	Description
1	Voie Liebert <sup>MD</sup> IntelliSlot <sup>MC</sup>
2	Connecteurs de communication pour bloc de raccordement/contact sec
3	Voie RS-485
4	Voie USB
5	Voie RS-232
6	Connecteur REPO
7	Disjoncteur de sortie L6-30R
8	Connecteur de l'armoire de batteries externe
9	Prise programmable – Disjoncteur de dérivation de maintenance
10	Prise programmable – Disjoncteur de dérivation de maintenance
11	Disjoncteur de dérivation de maintenance
12	Disjoncteur d'entrée
13	Prise d'entrée L6-30P
14	Prise de sortie L6-30R (2x)
15	Disjoncteur de sortie L6-20R programmable
16	Disjoncteur de sortie L6-20R programmable
17	Prise de sortie L6-20R programmable (2x)

Connexions entre l'ASC GXT5<sup>MC</sup> et l'armoire de batteries externe

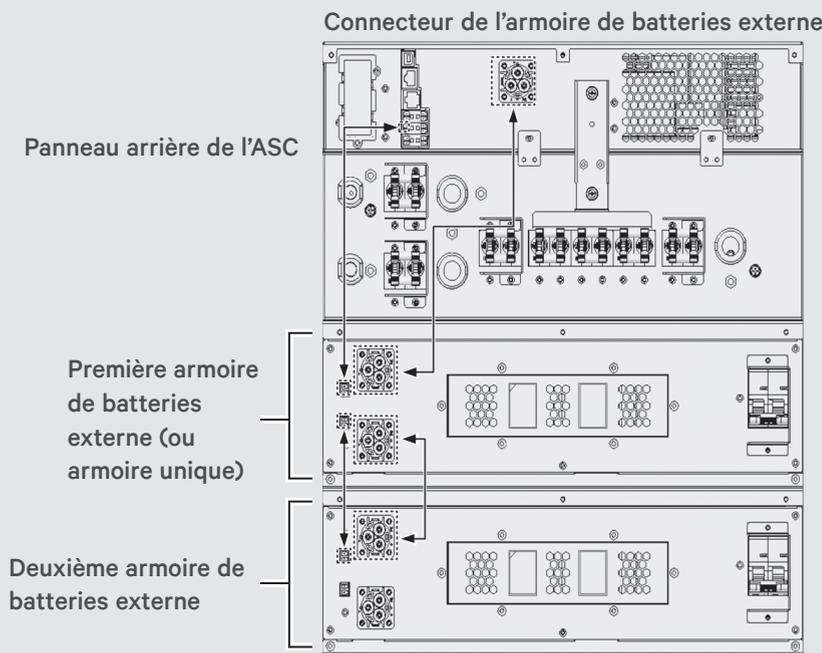

CÂBLAGE	
Protection externe recommandée contre les surintensités	30 A

**CONNEXIONS**

**4. Connexion d'une armoire de batteries externe (en option)**

Les armoires de batteries externes (EBC) prolongent l'autonomie sur batterie des appareils connectés. Reportez-vous au Guide d'utilisation du GXT5 pour sélectionner le modèle et la quantité appropriés pour votre modèle de GXT5 et vos applications.

- Vérifiez que le disjoncteur de l'armoire de batteries externe est en position « Off » (Arrêt).

- Raccordez une extrémité du câble de l'EBC fourni au connecteur de batterie et à la voie de détection automatique (bloc de raccordement 3) de l'ASC et l'autre extrémité au connecteur de batterie et à la voie de détection automatique de l'EBC. Si vous connectez plus d'une EBC, raccordez une extrémité du câble de batterie externe au second jeu de connecteurs de l'armoire de batteries, puis raccordez l'autre extrémité à l'armoire suivante.

**5. Connexion de l'ASC à la prise**

L'ASC est connectée par le biais d'une fiche et d'un cordon à l'aide d'une prise d'entrée L6-30P. Procédez au câblage conformément à l'ensemble des codes électriques locaux et nationaux. L'ASC est équipée de prises de sortie. Connectez-y l'équipement à protéger.

**NOTA :** laissez les batteries se recharger au moins 8 heures avant la première mise en route afin de garantir une autonomie suffisante. Les batteries se chargent lorsque l'ASC est connectée à une entrée c.a., qu'elle soit allumée ou éteinte.

## MISE SOUS TENSION DE L'ASC

**NOTA :** ne démarrez pas l'ASC tant que l'installation n'est pas terminée, que le système n'a pas été mis en service par un technicien agréé et que les disjoncteurs d'entrée externes ne sont pas fermés.

1. Assurez-vous que le commutateur de dérivation de maintenance est en position ouverte, « OFF » (arrêt), et que la protection est bien fixée.
2. Vérifiez que le connecteur REPO à l'arrière de l'unité est doté d'un cavalier entre les broches 1 et 2 ou qu'il est correctement raccordé à un circuit d'arrêt d'urgence (normalement fermé).
3. Assurez-vous que le disjoncteur alimentant l'ASC est fermé et fermez le disjoncteur d'entrée situé à l'arrière de l'ASC.
4. Utilisez, si nécessaire, l'écran ACL ou un ordinateur connecté pour effectuer les réglages nécessaires. (Reportez-vous au guide d'utilisation pour la configuration.)
5. Fermez tous les disjoncteurs de sortie situés à l'arrière de l'ASC (ou dans un panneau de distribution externe, le cas échéant).

6. Si des armoires de batteries externes sont connectées, fermez les disjoncteurs situés à l'arrière de chaque armoire.
7. Mettez l'ASC sous tension à l'aide du panneau de fonctionnement et d'affichage (reportez-vous à la figure de la page précédente) en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Utilisez les flèches vers le haut et le bas pour sélectionner « YES » (OUI), puis appuyez sur « Enter » (Entrée).

**NOTA :** pendant le fonctionnement, l'ASC peut déclencher une alarme lorsque les prises de sortie sont alimentées. Vous pouvez appuyer sur le bouton « Esc » (Échap) pendant 2 secondes pour désactiver l'alarme sonore.





**Pour contacter l'équipe d'assistance technique de Vertiv, consultez le site [www.Vertiv.com](http://www.Vertiv.com).**

© 2019 Vertiv Group Corp. Tous droits réservés. Vertiv et le logo Vertiv sont des marques de commerce ou des marques déposées de Vertiv Group Corp. Tous les autres noms et logos mentionnés sont des noms commerciaux, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. Vertiv Group Corp. rejette néanmoins toute responsabilité en cas de dommages découlant de l'utilisation de ces informations ou d'erreurs/omissions quelles qu'elles soient. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

